Domekt CF 250 F C6

Maksimalus įrenginio našumas, m^3/h	297
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	83
Masė, kg	52
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas, A	8,3
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	86
Atskaitos srautas, m^3/s	0,058
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m^3/h)	0,29
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	265×250×46
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	32
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	91
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5 / 6,7
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1 / 13,4
Priežiūros erdvė, mm	300
Valdymo automatika	C6



Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA}, dB(A) atskaitos srautui	
Iš lauko imamas oras	53
Į patalpas tiekiamas oras	65
Iš patalpų šalinamas oras	54
Į lauką išmetamas oras	65
Korpusas	46
Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{PA}, dB(A) 10 m^2 ploto gerai garsą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso	
Į aplinką	35

Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	16,1*	17*	17*	17	17,9	22,6	23,5	24,4

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.
* Skaičiavimai atlikti įvertinus pirminį šildytuvą.

Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

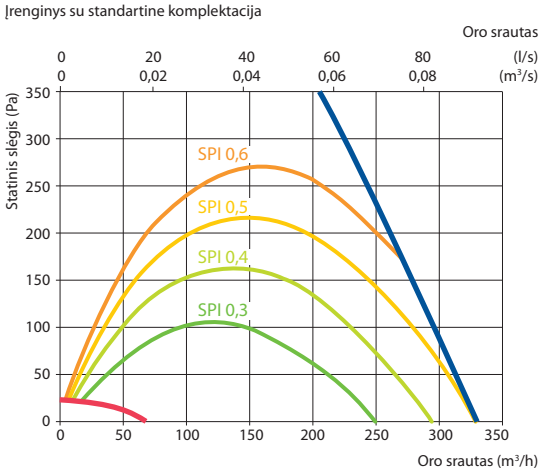

Dešininis (R1)

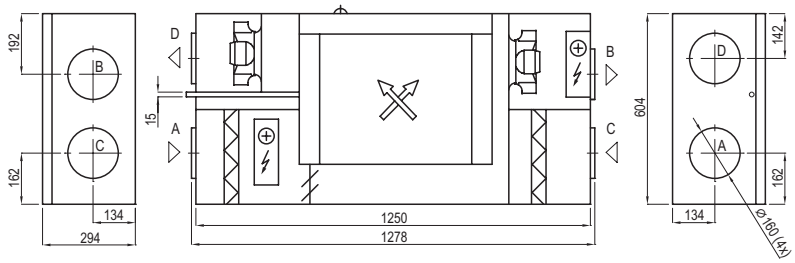

Kairinis (L1)

A iš lauko imamas oras
B į patalpas tiekiamas oras
C iš patalpų šalinamas oras
D į lauką išmetamas oras

Priedai

Uždarymo sklendė		AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D	AGS-160-50-600-M
	B/C	AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas		DH-160
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-0,4-W2

2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,2-1
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160

C6.1

C6.2

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.