


Domekt R 150 F C8

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	156
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	43
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,030
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m ³ /h)	0,33
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	82
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/13,4
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	3
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	41
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	15
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	225x172x46
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	460x280x780
Priežiūros erdvė, mm	780
Masė, kg	29



Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA}, dB(A) atskaitos srautui

Iš lauko imamas oras	54
Į patalpą tiekiamas oras	63
Iš patalpų šalinamas oras	55
Į lauką išmetamas oras	64
Korpusas	43

Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{PA}, dB(A) 10 m² ploto gerai garšą sugeriačioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso


Į aplinką	32
-----------	----

Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	13,9	15,4	16,3	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

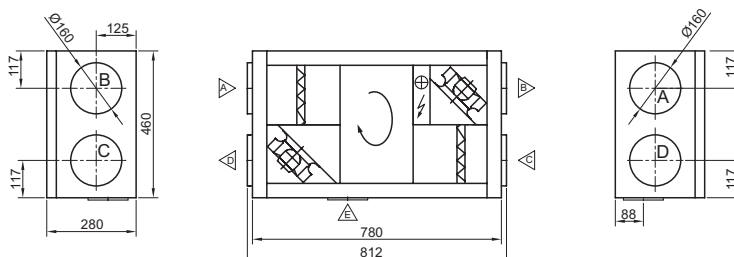


Kairinis (L1)

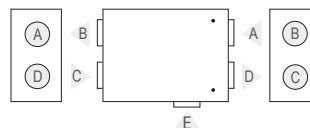


- A iš lauko imamas oras
- B į patalpą tiekiamas oras
- C iš patalpų šalinamas oras
- D į lauką išmetamas oras
- E papildomo ištraukimo jungimas (aplinky – ištraukimas be regeneracijos)

Montavimo padėties



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

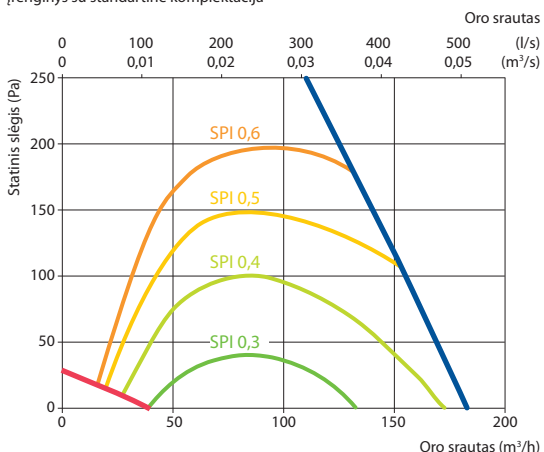

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2

2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,2-1
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160

